Programowanie :

MODE GÓRA DÓŁ

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MODE] do momentu zaświecenia się diody PROG.
2. Przyciskami [góra] i [dół] ustawić górny próg wilgotności, przy której zostanie wyłączony przekaźnik.
3. Ponownie nacisnąć przycisk [MODE]
4. Przyciskami [góra] i [dół] ustawić wartość histerezy w zakresie -9...9 %. Przekaźnik zostanie załączony przy wilgotności ustawionej jako próg górny pomniejszonej o wartość histerezy.

UWAGA! Ustawienie histerezy ze znakiem „ - „ spowoduje odwrotne działanie przekaźnika(tzw. tryb osuszania).

Przykład: Jako górny próg wilgotności ustawiono wartość 60%. Histereza 5. Przekaźnik zostanie wyłączony jeżeli wilgotność osiągnie 60%. Załączy się ponownie jeżeli wilgotność spadnie poniżej 55%.

Dane techniczne :

Zakres mierzonej wilgotności względnej.....10...99%
Zakres temperatury pracy czujnika .....max.85°C
Czas reakcji czujnika .....max 5 minut
Napięcie zasilania regulatora 12V/300mA
Wymiary obudowy.....72x72x72mm
Wymiary otworu montażowego.....65x65x80mm
Długość przewodu sondy.....1,5m
Maksymalna długość przewodu sondy.....5m
Temperatura pracy.....0-50°C
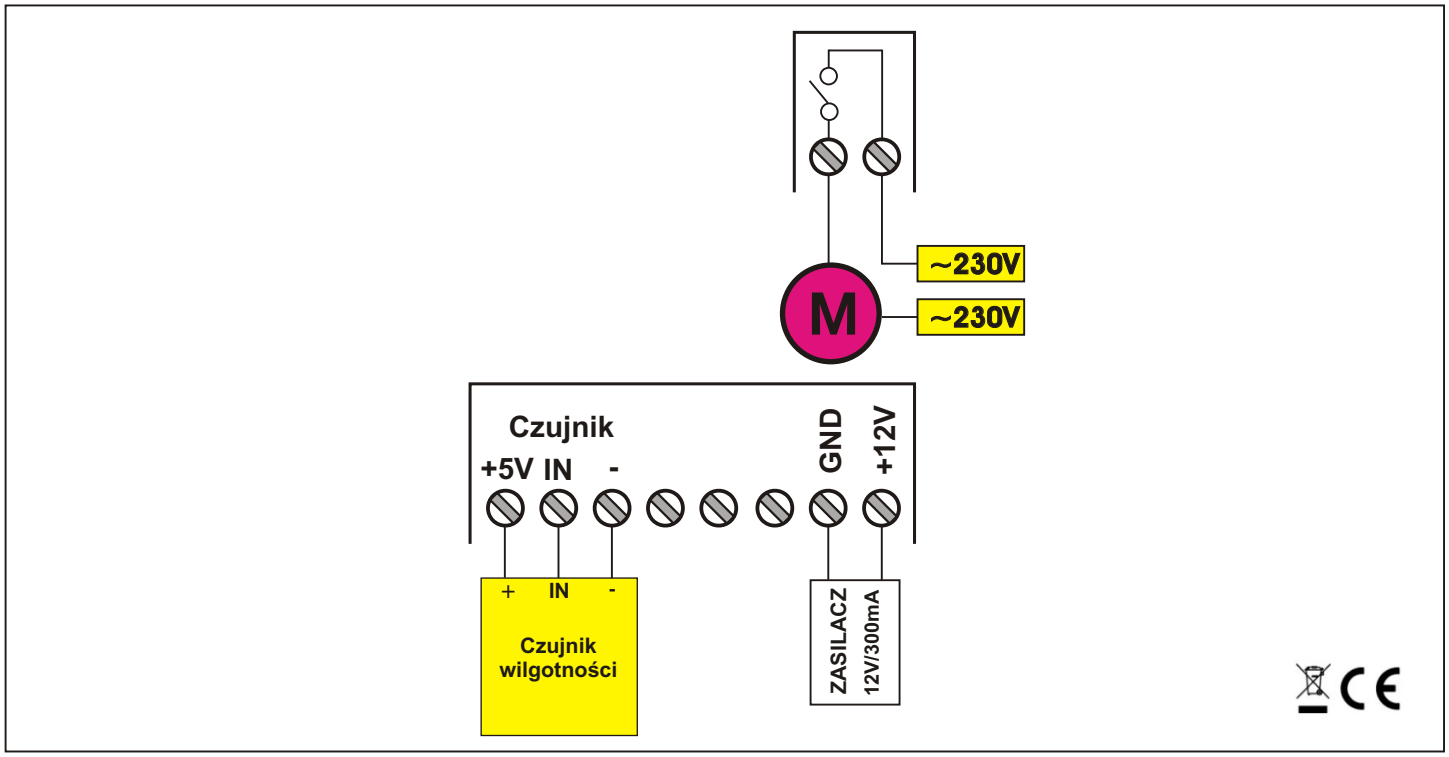
Sposób podłączenia :